



JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA OSIJEKA

31000 Osijek, I. G. Kovačića 2 / tel: 031-20 50 60 / MB: 1482165 / IBAN: HR5023600001831200002 / OIB: 04579316822

telefon:
193

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA OSIJEKA

I. G. Kovačića 2, 31000 Osijek

OIB: 04579316822

PRAVILNIK O ZAŠTITI OD POŽARA

*Opći akt iz područja zaštite od požara
(objekt razvrstan u IV. kategoriju ugroženosti od požara)*

Osijek, 15. 09. 2026. godine

SADRŽAJ

I.	TEMELJNE ODREDBE U SVEZI PROVEDBE I UNAPREĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA	4
II.	USTROJSTVO I NAČIN RADA SLUŽBE ZAŠTITE OD POŽARA	6
III.	BROJ, NAZIV RADNOG MJESTA I STRUČNA SPREMA OSOBA ZADUŽENIH ZA OBAVLJANJE POSLOVA ZAŠTITE OD POŽARA I UNAPREĐENJE STANJA ZAŠTITE OD POŽARA	6
IV.	OBVEZE I ODGOVORNOSTI VEZANO UZ PROVEDBU MJERA ZAŠTITE OD POŽARA	7
V.	OBVEZE I ODGOVORNOSTI OSOBA S POSEBNIM OVLASTIMA I ODGOVORNOSTIMA U PROVEDBI MJERA ZAŠTITE OD POŽARA	10
VI.	NAČIN OBAVLJANJA UNUTARNJE KONTROLE PROVEDBE MJERA ZAŠTITE OD POŽARA, TE OVLAŠTENJA, OBVEZE I ODGOVORNOSTI ZA OBAVLJANJE UNUTARNJE KONTROLE	11
VII.	NAČIN UPOZNAVANJA DJELATNIKA S OPASNOSTIMA I OPĆIM MJERAMA ZAŠTITE OD POŽARA NA RADNOM MJESTU, PRILIKOM STUPANJA NA RAD ILI PROMJENE RADNOG MJESTA, ODNOSNO PRIJE OBAVLJANJA ODREĐENIH RADOVA I RADNJI OD STRANE DRUGIH OSOBA, TE VOĐENJA EVIDENCIJE O TOME	12
VIII.	NAČIN OSPOSABLJAVANJA DJELATNIKA ZA RUKOVANJE PRIRUČNOM OPREMOM I SREDSTVIMA ZA DOJAVU I GAŠENJE POČETNIH POŽARA, PERIODIČNE PROVJERE ZNANJA I VOĐENJE EVIDENCIJE O TOME	13
IX.	NAČIN OSPOSABLJAVANJA DJELATNIKA ZA RAD NA RADNIM MJESTIMA S POVEĆANIM OPASNOSTIMA ZA NASTANAK I MOGUĆE POSLJEDICE OD POŽARA ILI TEHNOLOŠKE EKSPLOZIJE, PRIJE STUPANJA NA RAD, PERIODIČNE PROVJERE ZNANJA I VOĐENJE EVIDENCIJE O TOME	13
X.	SLUŽBE I OSOBE ZADUŽENE ZA ODRŽAVANJE U ISPRAVNOM STANJU OPREME I SREDSTAVA ZA DOJAVU I GAŠENJE POŽARA S OPISOM ZADUŽENJA	14
XI.	SLUŽBE I OSOBE ZADUŽENE ZA ODRŽAVANJE U ISPRAVNOM STANJU SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE I NADZIRANJE SIGURNOG ODVIJANJA TEHNOLOŠKOG PROCESA TE DRUGIH INSTALACIJA I UREĐAJA ČIJA NEISPRAVNOST MOŽE PROUZROČITI POŽAR I TEHNOLOŠKU EKSPLOZIJU	14
XII.	SLUŽBE I OSOBE ZADUŽENE ZA RAZRADU POSTUPAKA I PODUZIMANJE ODGOVARAJUĆIH ORGANIZACIJSKIH I TEHNIČKIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA U SLUČAJEVIMA PRIVREMENOG POVEĆANOG POŽARNOG RIZIKA	15
XIII.	KRETANJE I PONAŠANJE NA PROSTORIMA UGROŽENIM OD POŽARA I TEHNOLOŠKE EKSPLOZIJE	15
XIV.	USTROJSTVO MOTRENJA, JAVLJANJA I UZBUNJIVANJA O OPASNOSTIMA OD POŽARA	16
XV.	MJERE ZABRANE I OGRANIČENJA IZ ZAŠTITE OD POŽARA TE PROSTORIJE I PROSTORI NA KOJE SE ONE ODNOSU	17
XVI.	POSTUPANJE DJELATNIKA U SLUČAJU NASTANKA POŽARA	18
XVII.	DRUGE MJERE ZAŠTITE OD POŽARA SUKLADNO VLASTITIM PLANOVIMA I POTREBAMA	19
XVIII.	PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE	19
XIX.	PRILOZI PRAVILNIKA	20

Na temelju članka 21. Zakona o zaštiti od požara (NN br. 92/10, 114/22), a sukladno s Pravilnikom o sadržaju općeg akta iz područja zaštite od požara (NN br. 116/11), Odluke o Osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Grada Osijeka (Službeni glasnik Grada Osijeka 17120), Statuta Javne vatrogasne postrojbe Grada Osijeka i Poslovnika o radu Vatrogasnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Grada Osijeka, Vatrogasno vijeće Javne vatrogasne postrojbe Grada Osijeka na 80. sjednici, održanoj 18. rujna 2026. godine, donosi

P R A V I L N I K O ZAŠTITI OD POŽARA

I. TEMELJNE ODREDBE U SVEZI PROVEDBE I UNAPREĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom razrađuju se pojedine odredbe Zakona o zaštiti od požara (u daljnjem tekstu: Zakon), propisa donesenih na temelju Zakona, kao i drugih zakona i propisa čijim se pojedinim odredbama uređuju pitanja od značaja za sprječavanje nastanka i širenja požara i drugih nesreća te zaštitu života i zdravlja ljudi i imovine Javne vatrogasne postrojbe Grada Osijeka (u daljnjem tekstu: Postrojba).

(2) Postrojba obavlja svoju djelatnost na jedinstvenoj lokaciji u Osijeku, I. G. Kovačića 2, u građevini ukupne korisne površine cca 3.027 m², izvedenoj kao podrum, prizemlje i kat (Pot+P+1). U građevini se nalaze uredi uprave, servis vatrogasnih aparata i opreme, radionice za održavanje vatrogasnih i drugih motornih vozila, garaža s više izlaza za vatrogasna vozila, skladište vatrogasne opreme i rezervnih dijelova, praonica vozila, učionica, spavaonice, čajna kuhinja, teretana, sala za sastanke, toplinska podstanica te drugi uredski i pomoćni prostori. Postrojba nema drugih poslovnih lokacija.

(3) Rješenjem Policijske uprave osječko-baranjske, Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske (KLASA/Broj: 511-07-20/01-UP/I-1196/2-08.BM od 17. studenoga 2008.), građevine i prostori Postrojbe na lokaciji Osijek, I. G. Kovačića 2, razvrstani su u IV. kategoriju ugroženosti od požara.

Članak 2.

Ovim Pravilnikom uređuju se:

- temeljne odredbe u svezi provedbe i unapređivanja zaštite od požara,
- obveze i odgovornosti vezano uz provedbu mjera zaštite od požara,
- obveze i odgovornosti osoba s posebnim ovlastima i odgovornostima u provedbi mjera zaštite od požara,

- način obavljanja unutarnje kontrole provedbe mjera zaštite od požara, te ovlaštenja, obveze i odgovornosti za obavljanje unutarnje kontrole,
- način upoznavanja djelatnika s općim mjerama zaštite od požara na radnom mjestu prilikom stupanja na rad ili promjene radnog mjesta, odnosno prije obavljanja određenih radova i radnji od strane drugih osoba te vođenja evidencije o tome,
- način osposobljavanja djelatnika za rukovanje priručnom opremom i sredstvima za dojavu i gašenje početnih požara, periodične provjere znanja i vođenja evidencije o tome,
- način osposobljavanja djelatnika za rad na radnim mjestima s povećanim rizicima za nastanak i moguće posljedice od požara ili tehnološke eksplozije, prije stupanja na rad, periodične provjere znanja i vođenja evidencije o tome,
- službe i osobe zadužene za održavanje u ispravnom stanju opreme i sredstava za dojavu i gašenje požara sa opisom zaduženja,
- službe i osobe zadužene za održavanje u ispravnom stanju sustava za upravljanje i nadziranje sigurnog odvijanja tehnološkog procesa te drugih instalacija i uređaja čija neispravnost može prouzročiti požar i tehnološku eksploziju,
- službe i osobe zadužene za razradu postupaka i poduzimanje odgovarajućih organizacijskih i tehničkih mjera zaštite od požara u slučajevima privremenog povećanog požarnog rizika,
- kretanje i ponašanje na prostorima ugroženim od požara ili tehnološke eksplozije,
- ustrojstvo motrenja, javljanja i uzbunjivanja o opasnostima od požara,
- mjere zabrane i ograničenja iz zaštite od požara te prostorije i prostori na koje se one odnose,
- postupanje djelatnika u slučaju nastanka požara,
- dodatne i dopunske mjere zaštite od požara.

Članak 3.

(1) Sastavni dio ovog Pravilnika su:

- rješenje o razvrstavanju u kategoriju ugroženosti od požara;
- Plan evakuacije i spašavanja Postrojbe s grafičkim priložima;
- te drugi provedbeni akti zaštite od požara

(2) Upute za siguran rada, Sigurnosno-tehnički listovi stlačenih plinova koji se koriste u Postrojbi, sigurnosno tehnički listovi zapaljivih tekućina, ulja i maziva koje se drže na lokaciji se nalaze postavljeni na mjestima upotrebe.

Članak 4.

Projektna dokumentacija, rješenje o kategorizaciji, atesti, zapisnici o ispitivanjima, uvjerenja, evidencije, rješenja inspekcijskih tijela i druge isprave iz područja zaštite od požara pohranjuju se i čuvaju u uredskim prostorijama uprave Postrojbe. Ista mora biti dostupna odgovornoj osobi za poslove zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara.

II. USTROJSTVO I NAČIN RADA ZAŠTITE OD POŽARA

Članak 5.

(1) Sukladno rješenju o razvrstavanju u IV. kategoriju ugroženosti od požara i članku 20. stavku 5. Zakona, Postrojba je dužna imati zaposlenog najmanje jednog djelatnika zaduženog za poslove zaštite od požara, koji uz te poslove smije obavljati i druge poslove u Postrojbi.

(2) Djelatnik zadužen za poslove zaštite od požara mora imati najmanje zvanje vatrogasca ili srednjoškolsko strukovno obrazovanje u četverogodišnjem trajanju te položen stručni ispit sukladno članku 20. stavku 9. Zakona.

(3) Postrojba po svojoj temeljnoj djelatnosti obavlja vatrogasnu djelatnost, unutarnja zaštita od požara vlastitih objekata nadovezuje se na postojeći sustav zapovijedanja i vatrogasnog dežurstva.

(4) U svakoj smjeni dežurstva voditelj smjene odgovoran je za provedbu mjera zaštite od požara u objektima Postrojbe tijekom trajanja smjene, uključujući nadzor nad ispravnosću opreme i primjenom mjera zabrane i ograničenja.

III. BROJ, NAZIV RADNOG MJESTA I STRUČNA SPREMA OSOBA ZADUŽENIH ZA OBAVLJANJE POSLOVA ZAŠTITE OD POŽARA I UNAPREĐENJE STANJA ZAŠTITE OD POŽARA

Članak 6.

(1) Poslove zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara sukladno zakonskim propisima obavlja djelatnik zadužen za poslove zaštite od požara.

(2) Djelatnik je organizator i izvršitelj poslova iz područja zaštite od požara u prostorima i za sva radna mjesta Postrojbe te prati tehnički razvoj i propise iz tog područja radi provedbe i poboljšanja zaštite od požara.

IV. OBVEZE I ODGOVORNOSTI VEZANO UZ PROVEDBU MJERA ZAŠTITE OD POŽARA

Članak 7.

Zapovjednik, odnosno voditelji smjene kao i djelatnik zadužen za poslove zaštite od požara dužni su sukladno propisima, tehničkim normativima i uputama proizvođača koristiti i održavati u ispravnom stanju postrojenja, uređaje i instalacije električne i druge namjene, kao i druge uređaje i instalacije koji mogu prouzročiti nastajanje i širenje požara, te o njihovu održavanju posjedovati odgovarajuću dokumentaciju, koja se pohranjuje sukladno članku 4. ovog Pravilnika. Osobito:

- Pregled i ispitivanje električne instalacije
- Pregled i ispitivanje sustava za zaštitu od munje
- Pregled i ispitivanje protupanične rasvjete
- Ispitivanje stabilnih sustava za gašenje požara – vanjska hidrantska mreža
- Pregled i ispitivanje radne opreme
- Pregled i ispitivanje sredstava rada
- Pregled, servisiranje i ispitivanje agregata
- Pregledi i Ispitivanja vatrogsnih aparata

Članak 8.

(1) Ispravnost i funkcionalnost opreme, sredstava i sustava zaštite od požara u Postrojbi provjerava djelatnik zadužen za poslove zaštite od požara, a najmanje jednom godišnje ovlaštena pravna osoba, o čemu se izdaje uvjerenje odnosno zapisnik. Ostale instalacije ispituju se sukladno zakonskim i podzakonskim aktima koji ih uređuju. U Postrojbi se, s obzirom na njezinu opremljenost, redovito servisiraju i ispituju:

Instalaciji ili oprema	Rok servisiranja	Rok ispitivanja
Vanjska hidrantska mreža	-	1 godina
Protupanična rasvjeta	pražnjenje svaka 3 mjeseca	1 godina
Električne instalacije	-	4 godine
Ispitivanje sustava za zaštitu od munje	prema razini sustava	6* prema razini sustava
Pregled sustava za zaštitu od munje	prema razini sustava	2* prema razini sustava
Toplinska podstanica	sigurnosni ventili na strani potrošača	2 godine
Agregati	tjedna aktivacija, servis 1 godišnje	3 godine
Cijevni razvod stlačenih plinova		1 godišnje
Vatrogasni aparati	Redovni i periodički pregleda (3mj/1g)	5 godina

- vanjska hidrantska mreža s jednim nadzemnim hidrantom oznake 2B/1A
- protupanična (sigurnosna) rasvjeta;
- električne instalacije i uređaji, uključujući glavnu grebenastu sklopku na glavnom razvodnom ormaru (GRO) kojom se može isključiti napajanje električnom energijom za cijeli objekt;
- sustav zaštite od munje (gromobranska zaštita) ovisno o razini sustava (1-4)
- cjevna instalacija stlačenog zraka;
- toplinska podstanica priključena na gradski toplovod
- rezervni izvori napajanja električnom energijom: sedam (7) baterijskih UPS uređaja, agregat snage 50 kVA za napajanje cijelog objekta te zaseban agregat snage 8 kVA za napajanje Vatrogasne operativne centrale (VOC)
- boce sa stlačenim plinovima (CO₂ i dušik) koje se koriste u radu Postrojbe, čiji sigurnosno-tehnički listovi čine prilog ovom Pravilniku.
- prijenosni vatrogasni aparati za gašenje požara (tip S – prah, i tip CO₂), raspoređeni po objektu;

(2) Postrojba nema instaliran stabilni sustav za automatsku dojavu požara (vatrodojavu), zbog čega se otkrivanje i dojava požara temelje na kontinuiranom vatrogasnom dežurstvu i motrenju sukladno poglavlju XIV. ovog Pravilnika.

(3) Postrojba nema klasičnu plinsku instalaciju. Za potrebne plinskog štednjaka koristi se plinska boca (UNP plin) koji se koristi i održava sukladno uputama proizvođača i mjerama iz poglavlja XV. ovog Pravilnika.

(4) Postrojba ne posjeduje skladište pogonskog goriva niti vozilo za dostavu goriva. Držanje goriva, maziva i ulja za potrebe intervencija i osnovnog održavanja obavlja se u posudama zapremine do 20 litara u prostoru servisa.

- lokacija mora biti udaljena od zapaljivih materijala i spremnika otpada
- označena s oznakom zabrane pušenja, korištenja otvorenog plamena i iskrećeg alata
- držanje goriva može se vršiti u odgovarajućim namjenskim posudama
- posude moraju biti jasno označene

(5) Ovisno o skupini i podskupini zapaljive tekućine potrebno je provoditi i ostale mjere zaštite od požara u skladu s čl. 19 Pravilnika o zapaljivim tekućinama (NN 54/99, 155/22)

(6) Sva oprema i sustavi zaštite od požara moraju biti propisno označeni, uvijek dostupni i korišteni isključivo namjenski. Isprave o servisiranju i ispitivanjima pohranjuju se sukladno članku 4. ovog Pravilnika.

(7) Ispravnost i funkcionalnost prijenosnih aparata za gašenje požara ispituje pravna osoba, fizička osoba obrtnik ili stručna služba (serviser) ovlaštena od proizvođača ili njegovog ovlaštenog zastupnika, najmanje jednom godišnje, o čemu na aparatu mora postojati vidljiva oznaka.

(8) Prijenosni aparati za gašenje požara moraju biti propisno označeni, uvijek dostupni te se namjenski koristiti.

Članak 9.

Svi djelatnici Postrojbe, kao i djelatnici drugih pravnih ili fizičkih osoba koji obavljaju određene poslove za Postrojbu u njezinim prostorijama i prostorima, obvezni su:

- poduzimati, provoditi i držati se propisanih mjera zaštite od požara na radnom mjestu;
- upoznati se s odredbama ovog Pravilnika prije stupanja na rad i samostalnog obavljanja poslova;
- prije rasporeda na drugo radno mjesto upoznati se s mjerama zaštite od požara vezanim uz nove poslove;
- svaki uočeni kvar ili neispravnost koja bi mogla biti uzrokom požara odmah prijaviti nadređenom ili djelatniku zaduženom za poslove zaštite od požara;
- postupati sukladno oznakama upozorenja, zabrane i obavijesti te uputama za siguran rad;

- pri obavljanju posla i rukovanju s opasnim tvarima (zapaljive, korozivne, otrovne i dr.) spriječiti njihovo prolijevanje, istjecanje, prosipanje na radnim površinama,
- osigurati da pristup njihovom radnom mjestu bude slobodan radi nesmetane uporabe opreme za gašenje požara;
- aktivno sudjelovati u gašenju požara i čuvanju opreme i sredstava za gašenje.
- čuvati i pažljivo se odnositi prema opremi i sredstvima za gašenje požara, prema oznakama upozorenja i znakovima zabrane

Članak 10.

Svaki djelatnik odgovoran je za nepridržavanje propisanih ili naređenih mjera zaštite od požara.

Članak 11.

Lakšim povredama radne obveze iz područja zaštite od požara smatraju se osobito:

- nemarno ili nesavjesno obavljanje poslova vezanih uz zaštitu od požara, ako time nije izazvan požar niti nastala veća materijalna šteta;
- neprijavljivanje nadređenom ili djelatniku zaduženom za poslove zaštite od požara pojave koja može prouzročiti požar;
- nemarno ili nesavjesno postupanje s opremom i sredstvima za gašenje požara;
- rad na radnom mjestu s povećanim rizikom od nastajanja požara unatoč spoznaji da nisu osigurane propisane mjere.

Članak 12.

Težim povredama radne obveze iz područja zaštite od požara smatraju se osobito:

- uzrokovanje izbijanja požara bilo kojom radnjom ili propustom;
- nesudjelovanje u gašenju požara i sprječavanju njegova širenja kada je time nastala veća šteta ili posljedice po zdravlje i život ljudi;
- neopravdano odbijanje izvršenja odluka i nputaka iz zaštite od požara koje je donio zapovjednik ili djelatnik zadužen za poslove zaštite od požara;
- neprijavljivanje pojave koja može prouzročiti požar ako je time nastala posljedica za život, zdravlje ili imovinu;
- nekorištenje propisane osobne zaštitne opreme prilikom gašenja požara;
- onemogućavanje rada inspekcijske službe; te neopravdano izostajanje s teorijske ili praktične obuke iz zaštite od požara.

Članak 13.

Zbog povrede radne obveze iz zaštite od požara djelatniku se može izreći mjera sukladno Zakonu o radu i Zakonu o obveznim odnosima.

V. OBVEZE I ODGOVORNOSTI OSOBA S POSEBNIM OVLASTIMA I ODGOVORNOSTIMA U PROVEDBI MJERA ZAŠTITE OD POŽARA

Članak 14.

Zapovjednik Postrojbe odgovoran je da se prije početka i za vrijeme obavljanja radnih zadataka provode propisane mjere zaštite od požara, a kontrolu i nadzor nad njihovom primjenom obavlja osobno ili putem djelatnika zaduženog za poslove zaštite od požara.

Članak 15.

Obveze zapovjednika Postrojbe:

- osigurati provođenje mjera zaštite od požara;
- osigurati novčana sredstva potrebna za provedbu propisanih i naređenih mjera;
- razmatrati stanje zaštite od požara prema ukazanoj potrebi;
- osigurati nabavu potrebne opreme i sredstava za gašenje;
- omogućiti upoznavanje djelatnika s opasnostima i mjerama zaštite od požara na radnim mjestima;
- pružati pomoć inspekciji zaštite od požara u njezinu radu;
- nadzirati otklanjanje uočenih nedostataka i provođenje naloženih mjera;

Članak 16.

Obveze djelatnika zaduženog za poslove zaštite od požara:

- odgovoran je, uz zapovjednika, za provođenje mjera zaštite od požara u svom djelokrugu rada;
- surađuje s ostalim djelatnicima u provedbi preventivnih mjera;
- nadzire pravilno i potpuno upoznavanje djelatnika s opasnostima od požara pri stupanju na rad odnosno promjeni radnog mjesta;
- koordinira održavanje i ispitivanje opreme i instalacija (redoviti servisi, popravci, kontrola ispravnosti);
- podnosi prijavu zapovjedniku za nepridržavanje mjera zaštite od požara;
- vodi brigu o postavljanju odgovarajuće opreme za gašenje na pojedinim radnim mjestima te o njezinoj ispravnosti;
- odgovoran je za nesmetan pristup vatrogasnoj opremi;
- odgovoran da na radnim mjestima s povećanim rizikom od nastanka požara rade samo osposobljeni djelatnici.

Članak 17.

Posebne dužnosti voditelja smjena:

- upozoriti svakog djelatnika koji pri obavljanju poslova ne provodi mjere zaštite od požara;

- nakon završetka rada provjeriti jesu li poduzete potrebne mjere zaštite od požara u radnim prostorima;
- prekinuti rad na radnom mjestu ako utvrde izravnu opasnost od nastanka ili širenja požara;
- prijaviti radnika nadređenom

VI. NAČIN OBAVLJANJA UNUTARNJE KONTROLE PROVEDBE MJERA ZAŠTITE OD POŽARA, TE OVLAŠTENJA, OBVEZE I ODGOVORNOSTI ZA OBAVLJANJE UNUTARNJE KONTROLE

Članak 18.

Nadzor nad provedbom propisanih mjera zaštite od požara obavlja se tijekom cijele godine, sukladno Zakonu, podzakonskim aktima, ovom Pravilniku i drugim uputama, upozorenjima i zabranama.

Članak 19.

Djelatnik zadužen za poslove zaštite od požara, u pravilu jednom mjesečno, a po potrebi i češće, obavlja: vizualni pregled hidrantske mreže, protupanične rasvjete i glavne sklopke na GRO ormaru; vizualni pregled ispravnosti električnih instalacija i drugih uređaja koji mogu prouzročiti požar; kontrolu provedbe ovog Pravilnika i uputa za siguran rad (oznake upozorenja, obavijesti i zabrane); kontrolu zabrane pušenja, provjera zadovoljenja Zakonskih zahtjeva za mjesta na kojima je dozvoljeno pušenje, kontrolu kretanja i rada vanjskih izvođača radova te izdavanje dozvola za rad s otvorenim plamenom/zavarivanje; kontrolu osposobljenosti djelatnika za rukovanje sredstvima za gašenje; prati primjenu propisa iz područja zaštite od požara; te vodi evidenciju o eventualnim požarima i analizira njihove uzroke. O uočenim nedostacima priopćava rezultate zapovjedniku, usmeno i/ili pisano.

Članak 20.

Ako djelatnik zadužen za poslove zaštite od požara utvrdi da postoje ozbiljni nedostaci koji ugrožavaju siguran tijek rada, ovlašten je zatražiti obustavu rada do otklanjanja nedostataka te o tome odmah obavijestiti zapovjednika, pisanim putem ili elektroničkom poštom.

Članak 21.

Unutarnju kontrolu, u okviru svog radnog mjesta, obavljaju i svi djelatnici Postrojbe.

VII. NAČIN UPOZNAVANJA DJELATNIKA S OPASNOSTIMA I OPĆIM MJERAMA ZAŠTITE OD POŽARA NA RADNOM MJESTU, PRILIKOM STUPANJA NA RAD ILI PROMJENE RADNOG MJESTA, ODNOSNO PRIJE OBAVLJANJA ODREĐENIH RADOVA I RADNJI OD STRANE DRUGIH OSOBA, TE VOĐENJE EVIDENCIJE O TOME

Članak 22.

(1) Svaki djelatnik prije rasporeda na radno mjesto mora proći osnovno osposobljavanje za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine, sukladno posebnim propisima.

(2) Obveze osposobljavanja ne odnose se na osobe koje se profesionalno bave poslovima zaštite od požara i osobe osposobljene za dobrovoljne vatrogasce, već na djelatno osoblje Postrojbe. Od obveze osposobljavanja mogu se izuzeti osobe mlađe od 15 godina. a starije od 60 godina (muškarci), odnosno 55 godina (žene).

(3) Osposobljavanje se povjerava pravnoj osobi koja ispunjava uvjete i ima suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova za obavljanje tih poslova. Za osobu koja završi program izdaje se uvjerenje o osposobljenosti koje se čuva u osobnom dosjeu djelatnika. Za upućivanje djelatnika na osposobljavanje odgovoran je zapovjednik.

Članak 23.

Obveza osposobljavanja iz prethodnog članka odnosi se na sve osobe koje se po bilo kojoj osnovi nalaze na radu u Postrojbi, uključujući privremeno ili povremeno obavljanje poslova te obavljanje poslova po posebnom ugovoru.

Članak 24.

Djelatnici drugih pravnih ili fizičkih osoba koji obavljaju određene poslove za Postrojb

VIII. NAČIN OSPOSABLJAVANJA DJELATNIKA ZA RUKOVANJE PRIRUČNOM OPREMOM I SREDSTVIMA ZA DOJAVU I GAŠENJE POČETNIH POŽARA, PERIODIČNE PROVJERE ZNANJA I VOĐENJE EVIDENCIJE O TOME

Članak 25.

(1) Osposobljavanje djelatnika provodi se prema odredbama Pravilnika o programu i načinu osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, za gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom.

(2) Osposobljavanje i provjeru znanja provodi za to ovlaštena pravna osoba, a periodične provjere znanja, s obzirom na narav djelatnosti Postrojbe, u pravilu se objedinjuju s redovitim

stručnim usavršavanjem vatrogasaca. Evidencije se pohranjuju sukladno članku 4. ovog Pravilnika.

IX. NAČIN OSPOSOBLJAVANJA DJELATNIKA ZA RAD NA RADNIM MJESTIMA S POVEĆANIM OPASNOSTIMA ZA NASTANAK I MOGUĆE POSLJEDICE OD POŽARA ILI TEHNOLOŠKE EKSPLOZIJE, PRIJE STUPANJA NA RAD, PERIODIČNE PROVJERE ZNANJA I VOĐENJE EVIDENCIJE O TOME

Članak 26.

(1) Svakog djelatnika koji prvi put dolazi na radno mjesto s povećanim rizikom od nastanka požara:

- radionica za popravak vozila,
- servis,
- mjesta rukovanje bocama sa stlačenim plinovima – CO₂ i dušik,
- povremena mjesta zavarivanja
- mjesta skladištenja goriva, ulja i masti

(2) Zapovjednik je dužan osigurati upoznavanje s rizikom glede nastanka požara i eksplozije na tom radnom mjestu i s mjerama zaštite, prije rasporeda na samostalno obavljanje poslova, sukladno članku 22. ovog Pravilnika.

Članak 27.

Djelatnik mora biti naročito upoznat s:

- opasnostima od požara koje mogu ugroziti njegov život, život drugih djelatnika, zdravlje i imovinu;
- načinom obavljanja poslova uporabom uređaja, opreme ili materijala;
- obvezom pridržavanja svih propisa, mjera i uputa te razlozima zbog kojih se predviđaju;
- mjerama zabrane pušenja
- mjerama zabrane korištenja otvorenog plamena ili iskrećeg alata
- načinom uporabe osobnih i kolektivnih zaštitnih sredstava za slučaj požara ili eksplozije;
- načinom organiziranja zaštite od požara u Postrojbi;
- te pravima, dužnostima i odgovornostima iz područja zaštite od požara.

X. SLUŽBE I OSOBE ZADUŽENE ZA ODRŽAVANJE U ISPRAVNOM STANJU OPREME I SREDSTAVA ZA DOJAVU I GAŠENJE POŽARA S OPISOM ZADUŽENJA

Članak 28.

Djelatnik zadužen za poslove zaštite od požara obavlja kontrolu ispravnosti opreme i sredstava za dojavu i gašenje požara nužnih za siguran rad Postrojbe (vatrogasni aparati, vanjska

hidrantska mreža, protupanična rasvjeta) te je obvezan vizualno pregledati svu opremu i utvrđene nedostatke prijaviti zapovjedniku, u pisanom obliku ili elektroničkim putem.

XI. SLUŽBE I OSOBE ZADUŽENE ZA ODRŽAVANJE U ISPRAVNOM STANJU SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE I NADZIRANJE SIGURNOG ODVIJANJA TEHNOLOŠKOG PROCESA TE DRUGIH INSTALACIJA I UREĐAJA ČIJA NEISPRAVNOST MOŽE PROUZROČITI POŽAR I TEHNOLOŠKU EKSPLOZIJU

Članak 29.

(1) Za održavanje u ispravnom stanju električnih instalacija i glavne sklopke na GRO ormaru, instalacije stlačenog zraka, sustava zaštite od munje, rezervnih izvora napajanja (UPS uređaji, agregati) te boca sa stlačenim plinovima zadužen je djelatnik zadužen za poslove zaštite od požara, u suradnji s ovlaštenim vanjskim izvođačima i ispitivačima.

(2) Ako utvrdi ozbiljne nedostatke koji ugrožavaju sigurnu uporabu, ovlašten je zatražiti obustavu uporabe do otklanjanja nedostataka, o čemu odmah, u pisanom obliku ili elektroničkim putem, obavještava zapovjednika.

XII. SLUŽBE I OSOBE ZADUŽENE ZA RAZRADU POSTUPAKA I PODUZIMANJE ODGOVARAJUĆIH ORGANIZACIJSKIH I TEHNIČKIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA U SLUČAJEVIMA PRIVREMENOG POVEĆANOG POŽARNOG RIZIKA

Članak 30.

U slučaju privremenog povećanog požarnog rizika:

- radovi zavarivanja, rezanja, brušenja i drugi radovi vrućim postupkom u radionici ili servisu,
- rukovanje bocama sa stlačenim plinovima izvan uobičajenog režima,
- okupljanja veće broja osoba
- privremeno skladištenje opasnih tvari

za cijelo vrijeme njegova trajanja poduzimaju se dodatne organizacijske i tehničke mjere zaštite od požara, uključujući po potrebi pojačano dežurstvo i osiguranje dodatne opreme za gašenje.

Članak 31.

(1) Obavljanje radova s povećanim rizikom za nastanak požara kao što su pretakanje zapaljivih tekućina, rad s otvorenim plamenom, zavarivanje, rezanje, lemljenje, može se obavljati tek nakon pisanog odobrenja djelatnika zaduženog za poslove zaštite od požara, koji u odobrenju nalaže mjere koje se moraju poduzeti prije početka radova, sukladno Pravilniku o mjerama zaštite od požara pri izvođenju radova zavarivanja, rezanja, lemljenja i srodnih tehnika rada (NN 44/88).

(2) Dodatne mjere iz ovog članka za određeni prostor i vremensko razdoblje donosi zapovjednik, zasebnim aktom.

XIII. KRETANJE I PONAŠANJE NA PROSTORIMA UGROŽENIM OD POŽARA I TEHNOLOŠKE EKSPLOZIJE

Članak 32.

(1) Na ulazima u ugrožene prostore (radionica, servis, garaža vozila, prostor s bocama stlačenih plinova) vidljivo se postavljaju se znakovi zabrane, upozorenja i obavijesti sukladno Zakonu (zabrana pušenja, zabrana uporabe otvorenog plamena, zabrana uporabe alata koji iskri, zabrana pristupa neovlaštenim osobama i dr.).

(1) Svi djelatnici moraju biti upoznati sa zonama opasnosti te tvarima i opasnostima od njih, putem znakova, sigurnosno-tehničkih listova uz boce stlačenih plinova, osposobljavanja te redovitih vježbi evakuacije.

Članak 33.

Djelatnik zadužen za poslove zaštite od požara ovlašten je zatražiti ispravu ili na drugi način utvrditi identitet osobe prije nego joj dopusti ulaz, kretanje, boravak ili rad u prostorima Postrojbe. Kretanje radionicom, garažom i skladišnim prostorom nije dopušteno trećim osobama bez pratnje djelatnika Postrojbe.

XIV. USTROJSTVO MOTRENJA, JAVLJANJA I UZBUNJIVANJA O OPASNOSTIMA OD POŽARA

Članak 34.

Budući da Postrojba nema instaliran automatski sustav za dojavu požara, motrenje stanja u pogledu opasnosti od požara provodi se kontinuirano tijekom vatrogasnog dežurstva, obilascima objekta. Svaki djelatnik ili druga osoba koja se zatekne u prostorima Postrojbe i opazi stanje koje bi moglo izazvati požar dužna je, bez odgode i bez obzira na veličinu opasnosti, najžurnijim raspoloživim načinom komunikacije obavijestiti dežurnog djelatnika, djelatnika zaduženog za poslove zaštite od požara i zapovjednika.

Članak 35.

(1) Brojevi ostalih interventnih službi:

Jedinstveni europski broj za hitne službe	112
Hitna medicinska pomoć	194
Policijska uprava	192.

(2) Prilikom dojava telefonom potrebno je navesti: mjesto nastanka požara, prirodu događaja i razmjer požara, ime i prezime osobe koja dojavljuje, mjesto s kojeg se dojavljuje te ima li ozlijeđenih ili neposredno ugroženih osoba.

Članak 36.

(1) Dežurni djelatnik koji primi dojavu o požaru u prostorima postrojbe uzbunjuje djelatnika zaduženog za poslove zaštite od požara i zapovjednika.

(2) Ako postoji izravna opasnost kojom su ugroženi životi i zdravlje ljudi, svaki djelatnik koji uoči takvu opasnost dužan je uzbuniti sve prisutne osobe i uputiti ih na postupanje sukladno Planu evakuacije i spašavanja Postrojbe.

XV. MJERE ZABRANE I OGRANIČENJA IZ ZAŠTITE OD POŽARA TE PROSTORIJE I PROSTORI NA KOJE SE ONE ODNOSU

Članak 37.

(1) Zabrana pristupa bez nadzora odgovorne ili ovlaštene osobe odnosi se na sve prostore Postrojbe, a osobito na radionicu, servis, garažu vozila i prostor u kojem se drže boce sa stlačenim plinovima (CO₂ i dušik).

(2) Svaki djelatnik dužan je provoditi mjere zaštite od požara na svom radnom mjestu sukladno Zakonu, podzakonskim aktima, ovom Pravilniku i drugim uputama, upozorenjima i zabranama; ta obveza odnosi se i na sve osobe koje se po bilo kojoj osnovi nalaze na radu u Postrojbi te na djelatnike drugih pravnih ili fizičkih osoba koji obavljaju poslove za Postrojbju.

Članak 38.

Radi sprječavanja nastanka požara u svim prostorima Postrojbe zabranjeno je:

- upotrebljavati grijalice s otvorenim plamenom za dodatno zagrijavanje prostora;
- pušiti izvan mjesta posebno označenih i opremljenih za tu namjenu;
- unositi u radne prostore predmete koji ometaju kretanje i smanjuju širinu puta za evakuaciju;
- čistiti podove ili druge površine lako zapaljivim tekućinama;
- postavljati provizorne električne vodove i koristiti neispravne ili predimenzionirane osigurače;
- rukovati bocama sa stlačenim plinovima (CO₂, dušik) izvan propisanog i osposobljenog postupanja te ih izlagati izvorima topline ili suncu;
- koristiti plinski štednjak na plinske boce izvan kuhinjskog prostora za koji je namijenjen ili suprotno uputama proizvođača;
- te parkirati ili zaustavljati vozila na vatrogasnim prilazima, ulaznoj površini i ulaznim vratima dvorišta Postrojbe.

XVI. POSTUPANJE DJELATNIKA U SLUČAJU NASTANKA POŽARA

Članak 39.

Svaki djelatnik koji primijeti neposrednu opasnost od nastanka požara ili požar dužan je, sukladno svojim psihofizičkim sposobnostima, odmah pristupiti otklanjanju opasnosti odnosno gašenju požara, vodeći računa da ne dovede u opasnost sebe ili drugu osobu. Ako to nije uspio ili ne može učiniti, dužan je odmah obavijestiti ostale djelatnike, djelatnika zaduženog za poslove zaštite od požara te zapovjednika.

Članak 40.

Djelatnik zadužen za poslove zaštite od požara, čim sazna za požar, utvrđuje koje se mjere moraju poduzeti: provesti evakuaciju ugroženog prostora sukladno Planu evakuacije i spašavanja i spriječiti nastanak panike; isključiti dovod električne energije glavnom sklopkom na GRO ormaru, ako nije već isključena; zatvoriti dovod plina na plinskim bocama; ako je moguće i sigurno, iznijeti na sigurno mjesto boce sa stlačenim plinovima; izmjestiti na siguran prostor motorna vozila iz garaže, surađivati s vanjskim interventnim službama.

Članak 41.

Prilikom akcije gašenja manjih (početnih) požara na mjestu nastanka smije se nalaziti samo nužno potreban broj djelatnika, uz korištenje raspoloživih vatrogasnih aparata (tip S i CO₂).

Članak 42.

Nakon završetka akcije gašenja, djelatnik zadužen za poslove zaštite od požara, zajedno s ostalim sudionicima u gašenju, dužan je: sačuvati tragove i predmete koji mogu poslužiti za utvrđivanje uzroka događaja; osigurati dežurstvo na mjestu požara u potrebnom vremenskom trajanju radi sprječavanja ponovnog požara; te dežurnim djelatnicima osigurati potrebnu vatrogasnu opremu i sredstva za gašenje.

XVII. DRUGE MJERE ZAŠTITE OD POŽARA SUKLADNO VLASTITIM PLANOVIMA I POTREBAMA

Članak 43.

Druge mjere zaštite od požara poduzimaju se na temelju ukazane potrebe unapređenja zaštite od požara, na prijedlog djelatnika zaduženog za poslove zaštite od požara, radi svrsishodne, pravodobne i učinkovitije provedbe mjera zaštite od požara, a osobito mjere vezane uz protupožarne vježbe (najmanje jednom godišnje, sukladno članku 17. Zakona) te vježbe evakuacije i spašavanja (najmanje jednom u dvije godine, sukladno Planu evakuacije i

Javna vatrogasna postrojba Grada Osijeka

spašavanja Postrojbe). Druge mjere iz ovog članka za određeni prostor i vremensko razdoblje donosi zapovjednik, zasebnim aktom.

XVIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 44.

Izmjene i dopune ovog Pravilnika donose se na način propisan za njegovo donošenje.


Članak 45.

Svi djelatnici Postrojbe dužni su upoznati se sa sadržajem ovog Pravilnika, o čemu se vodi pisana evidencija.

Članak 46.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog (8.) dana od dana objave na oglasnoj ploči Postrojbe.


Predsjednik Vatrogasnog vijeća
Josip Kirin

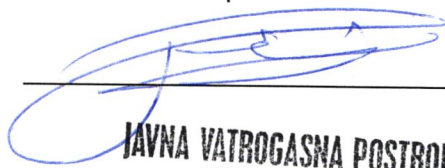
**JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
GRADA OSIJEKA**
Osijek, Ivana Gorana Kovačića 2
MB 1482165 - OIB 04579316822

KLASA: 007-04/26-01/3
URBROJ: 2158-1-11-03-26-1
Osijek, 18. rujna 2026. godine

Ovaj Pravilnik zaštite od požara objavljen je na oglasnoj ploči Javne vatrogasne postrojbe Grada Osijeka dana 18. rujna 2026. godine te je stupio na snagu dana 28. rujna 2026. godine.

Zapovjednik
Goran Ivković, dipl. ing. sig.





XIX. PRILOZI PRAVILNIKA

1. Rješenje Policijske uprave osječko-baranjske, Ministarstva unutarnjih poslova RH, KLASA/Broj: 511-07-20/01-UP/I-1196/2-08.BM od 17. studenoga 2008., o razvrstavanju u IV. kategoriju ugroženosti od požara.
2. Grafički prilozi Plana evakuacije i spašavanja (tlocrti s ucrtanim putovima evakuacije, izlazima, zbornim mjestima, hidrantom, vatrogasnim aparatima i mjestima isključenja instalacija)
3. Primjer odluke o imenovanju odgovorne osobe zaštite od požara
4. Obrazac zapisnika o redovnom pregledu vatrogasnih aparata

ARHIVSKI ZAPISNIK
POSREDOVANJE
POSREDOVANJE
POSREDOVANJE
POSREDOVANJE

Javna vatrogasna postrojba Grada Osijeka

PRILOG 1



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
Policijska uprava osječko-baranjska

Broj: 511-07-20/04-UP/I-1496/2-08. BM
Osijek, 17.11.2008.

JAVNA PROFESIONALNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA OSIJEKA

Preuzeto:		
25-11-2008		
Unudžbeni broj	Prih.	Vrij.
1755		

Na temelju članka 6. stavka 3. Zakona o zaštiti od požara ("Narodne novine" broj 58/93, 33/05 i 107/07) i članka 202. Zakona o općem upravnom postupku, koji je preuzet člankom 1. Zakona o preuzimanju Zakona o općem upravnom postupku u Republici Hrvatskoj ("Narodne novine" broj 53/91), načelnik Policijske uprave osječko-baranjske, po ovlasti ministra unutarnjih poslova, u postupku razvrstavanja građevina i prostora u kategorije ugroženosti od požara, **d a n o s i**

R J E Š E N J E

- I. Građevine i prostor na lokaciji u Osijeku, I. G. Kovačića 2, koje koristi **Javna profesionalna vatrogasna postrojba Grada Osijeka**, razvrstavaju se u **IV. kategoriju ugroženosti od požara**.
- II. **Javna profesionalna vatrogasna postrojba Grada Osijeka**, dužna je:
- rasporediti jednog djelatnika, koji će se baviti organizacijom i provedbom poslova zaštite od požara,
 - izraditi opći akt (Pravilnik zaštite od požara) kojim se utvrđuju mjere i poslovi u svezi s provedbom i unapređenjem zaštite od požara.

ROK za provedbu mjera iz točke II. je 30 dana od pravomoćnosti rješenja.

OBRAZLOŽENJE

Policijska uprava osječko-baranjska, po ovlasti ministra unutarnjih poslova, pokrenula je postupak za razvrstavanje građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategoriju ugroženosti od požara za građevine i prostore na lokaciji u Osijeku, I. G. Kovačića 2, koje koristi **Javna profesionalna vatrogasna postrojba Grada Osijeka**.

Provedenim postupkom, utvrđeno je da se **Javna profesionalna vatrogasna postrojba Grada Osijeka** bavi poslovima vatrogastva i zaštite od požara, da na navedenoj lokaciji koristi građevinu Po+P+I ukupne korisne površine od cca 3.027 m² (servis vatrogasnih aparata, garaža sa više izlaza, toplinska podstanica, skladišta vatrogasne opreme, spavaonice, čajna kuhinja, uredski i pomoćni prostori).

U Javnoj profesionalnoj vatrogasnoj postrojbii Grada Osijeka uposlono je 99 djelatnika od kojih su 92 djelatnika osposobljeni za poslove vatrogastva. Za obavljanje poslova ista posjeduje 13 vatrogasnih vozila i oko 200 litara lako zapaljivih tekućina (Euro super 95 uskladištena u metalnim i plastičnim kanisterima).

Grijanje radnih prostora u zimskom periodu, osigurano je putem centralnog grijanja priključenog preko toplinske podstanice na gradski vrelovod.

Građevine i prostori šticeii su vatrogasnim aparatima za početno gašenje požara, stabilnim sustavom za gašenje požara - vanjskom hidrantskom mrežom i gromobranskom instalacijom.

Temeljem utvrđenih činjenica, građevine i prostori na lokaciji u Osijeku, I. G. Kovačića 2, razvrstani su u IV. kategoriju ugroženosti od požara, sukladno članku 6. stavak 1. točka 12. alineja 5. Pravilnika o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategorije ugroženosti od požara ("Narodne novine" broj 62/94 i 32/97).

Mjera u točki II. izreke rješenja određena je sukladno članku 7. stavak 4. i članku 9. Zakona o zaštiti od požara.

Rokovi za provedbu mjera iz točke II. izreke rješenja određeni su sukladno članku 99. Zakona o općem upravnom postupku.

Ovo rješenje je konačno.


Ovo rješenje je oslobođeno plaćanja upravne pristojbe temeljem članka 7. točke 22. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine" broj 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 141/04, 150/05, 129/06, 117/07 i 25/08).

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor tužbom kod Upravnog suda Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana prijema ovog rješenja.

Dostavljeno:



1. Javna profesionalna vatrogasna postrojba Grada Osijeka
I. G. Kovačića 2
31 000 Osijek
2. MUP RH Zagreb.
3. Evidencija inspektora.
4. Pismohrana


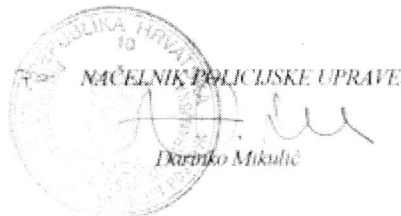


Javna vatrogasna postrojba Grada Osijeka

PRILOG 2

Plan evakuacije u prikazanom formatu postavljen je po građevini.

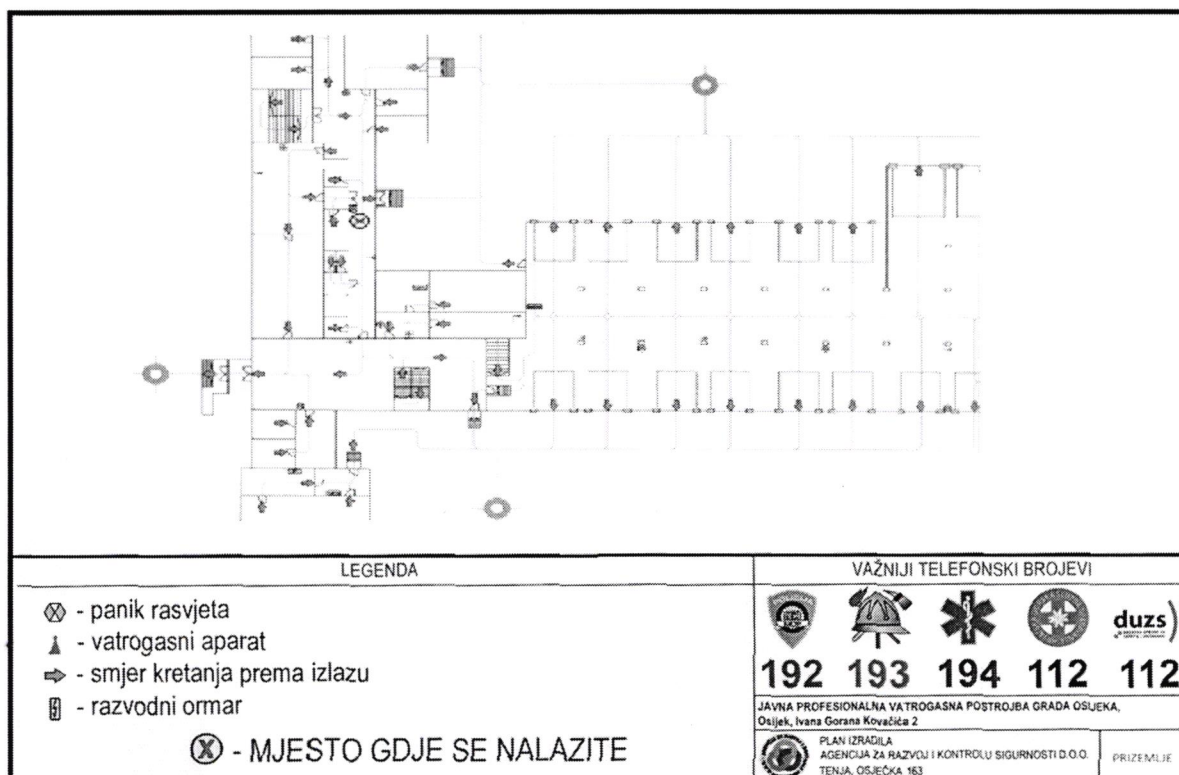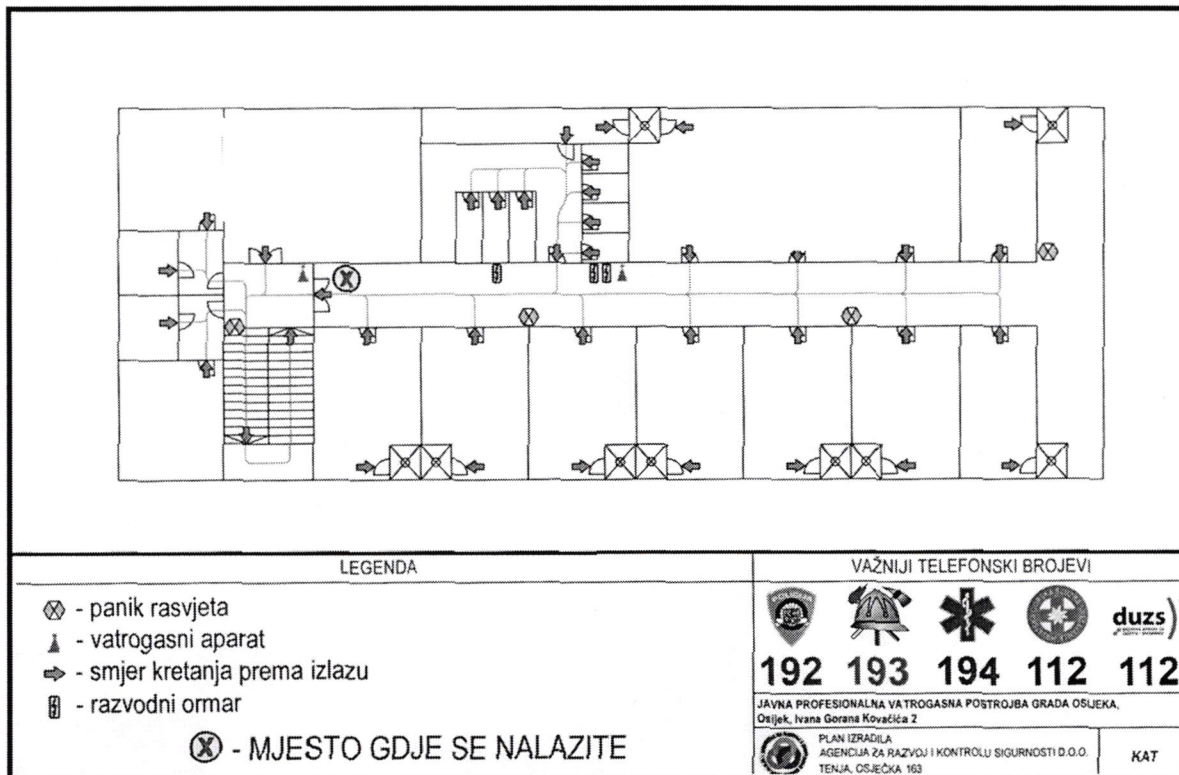

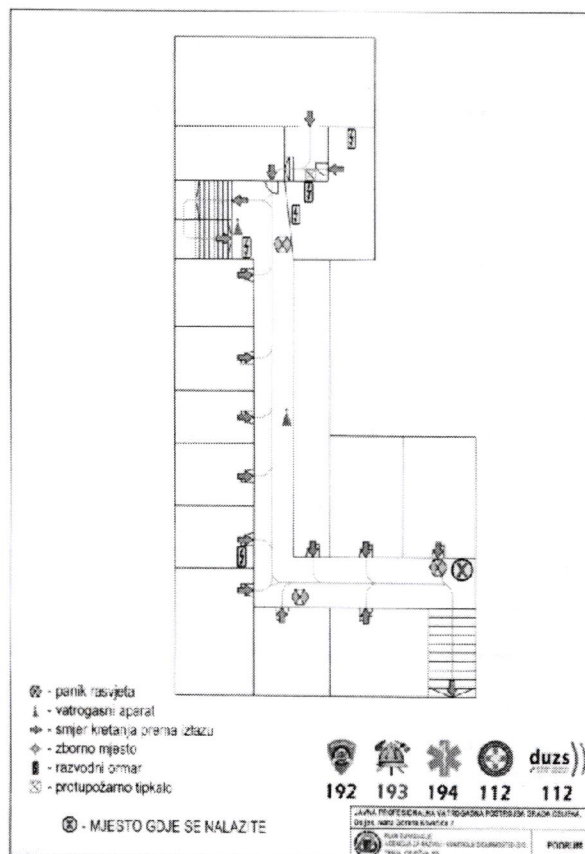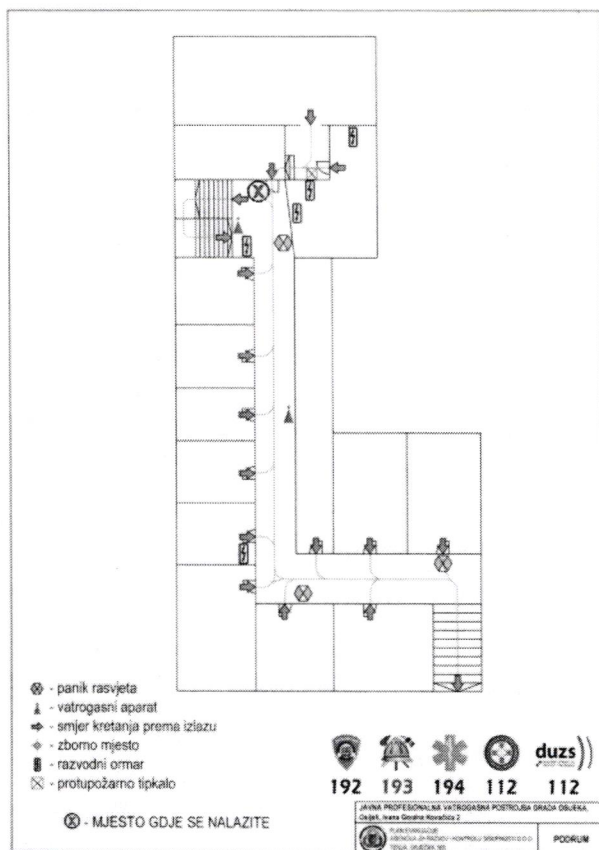

PRILOG 3

**IME DRUŠTVA
SJEDIŠTE
OIB**

Mjesto, datum

Na temelju članka 20. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“ 92/10, 114/22), donosim

**ODLUKU
O IMENOVANJU RADNIKA ZADUŽENOG ZA OBAVLJANJE POSLOVA ZAŠTITE OD
POŽARA I UNAPREĐENJE STANJA ZAŠTITE OD POŽARA**

1. _____ (ime i prezime), _____ (stručna sprema npr. SSS, VŠS), raspoređen na radnom mjestu _____, imenuje se osobom odgovornom za obavljanje poslova zaštite od požara.
2. Imenovana osoba položila je propisani stručni ispit za obavljanje poslova zaštite od požara sukladno odredbama Pravilnika o stručnim ispitima u području zaštite od požara („Narodne novine“ broj 141/11)

Zapovjednik:
